

POŽARNI NAČRT

Za:

PROIZVODNO SKLADIŠČNO POSLOVNI OBJEKT Pod hrasti 7 1218 Komenda

Naročnik: **Raycap d.o.o.**
Pod hrasti 7
Poslovna cona Žeje pri Komendi
1218 Komenda

Datum: **september 2022**

Izdelal: **Uroš Strmec, dipl. var. inž.**


Podjetje: **USco, Uroš Strmec s.p.**

Odgovorna oseba: **USco, Uroš Strmec s.p.**

Žig:



Raycap


Raycap d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod hrasti 7, SI-1218 Komenda

1. TEHNIČNO POROČILO ZA OBJEKT

Objekt je lociran v Komendi, na naslovu Pod hrasti 7, na lokaciji Poslovne cone Komenda.

Obrađnavani objekt je programsko razdeljen na proizvodni, skladiščni, laboratorijski in poslovni del. Etažnost obrađnavanega objekta del P, del P+1, del P+2. Skupna površina objekta je cca. 8000 m². Objekt je višine pod 22 m.

V obrađnavanem objektu so za gašenje začetnih požarov nameščeni gasilniki na prah in CO₂, izvedeno je notranje hidrantno omrežje.

Prav tako je v objektu nameščena aktivna požarna zaščita (avtomatski javljalnik požarov, javljalniki plinov, naprave za ODT). Nameščeni pa so tudi ročni javljalniki požara in varnostna razsvetljava. Urejeno je tudi zvočno alarmiranje uporabnikov.

V neposredni bližini objekta se nahaja zunanje hidrantno omrežje (nadtalni hidrant). Na oddaljenosti 80 m, se v okolici obrađnavanega objekta nahaja šest obstoječih hidrantov. Vsi se nahajajo na javnih cestah v okolici objekta.

Največje število uporabnikov objekta je do 300 uporabnikov.


Zbirno mesto se nahaja zunaj na območju parka pred objektom. Zbirno mesto se je na novo določilo zaradi izvajanja del, ki se izvajajo na parkirišču za objektom.

Ob vhodih v objekt je dovolj ustrezno utrjenih površin za namestitvev in razvitje vseh vrst naprav, ter sredstev za gašenje tovrstnih objektov. Za namestitvev in razvitje vseh vrst naprav, ter sredstev za gašenje tovrstnih objektov je možna uporaba prostora pred objektom.





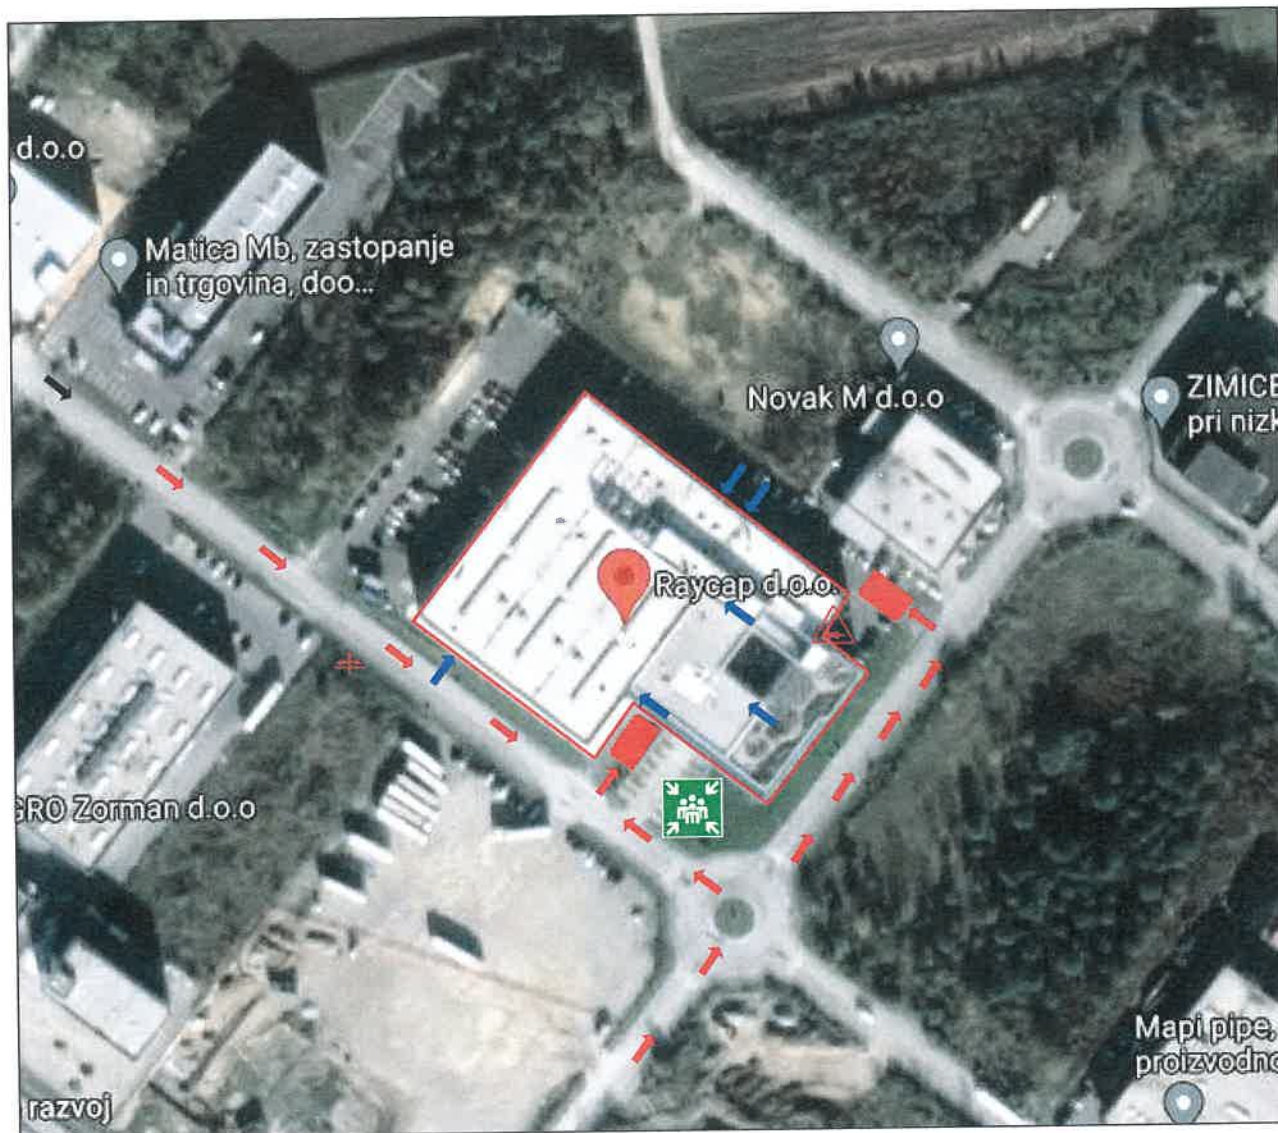

V okolici objekta so predvidene tri delovne površine za gasilska vozila. Ena od delovnih površin se za čas izvajanja del ukine. Dve delovni površini sta predvideni pred glavnim vstopom v objekt in zadaj za objektom, tretja je pri laboratoriju.

Obrađnavani objekt se uvršča med objekte s srednjo požarno obremenitvijo, razen skladišče-arhivi, ki spada med večjo požarno obremenitev.

Nevarne snovi se nahajajo v objektu. Požarno nevarne snovi so z oznako razreda F.



LEGENDA


-  možnost notranjega napada
-  davozna pot za intervencijska vozila
-  postavljena površina za gasilce
-  obravnavani objekt
-  zbirno mesto
-  glavni ventil za plin-glavna plinska pož. pipa


požarna obremenitev prostorov do 2 GJ/m²

(Objekt se uvršča med objekte s srednjo požarno obremenitvijo, razen skladišče-arhiv, ki spada med večjo požarno obremenitev.)



Uroš STRMEC s.p. Grajski trg 33, 8360 Žužembek
Tel.: 0038640684300
e-mail: info@usco.si
www.facebook.com/USCOVZD; www.usco.si

Objekt:	Raycap d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi Pod hrasti 7, 1218 KOMENDA	Načrt sprejel :
Projekt:	POŽARNI NAČRT	
Datum:	SEPTEMBER 2022	
TLORIS MAKRO SITUACIJE	Situacija: Požarni načrt	Risba št.: PN01
		Merilo: 

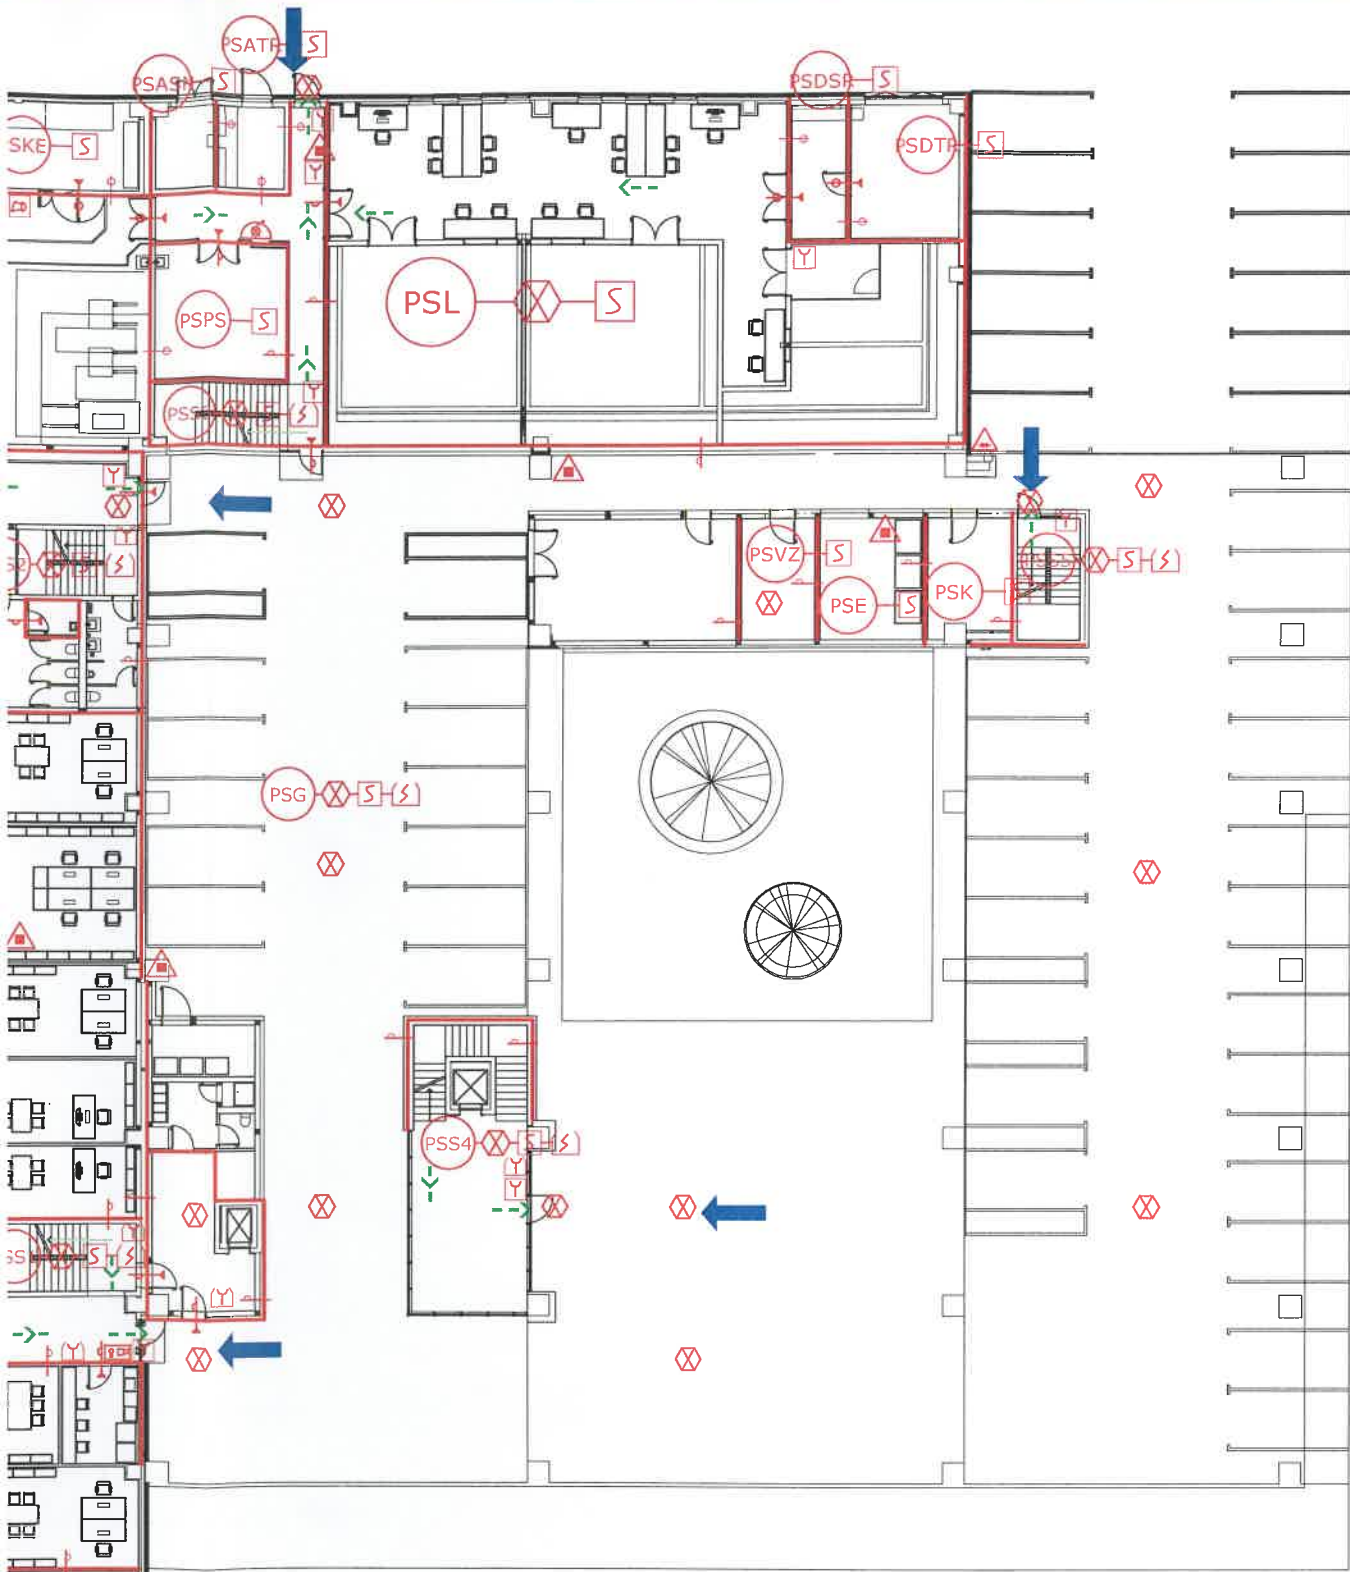


LEGENDA

- Možnost notranjega napada
- Ročni javljalnik
- Hidrant
- Smer poti iz objekta
- Izhod iz objekta
- Ročni gasilni aparat na prah - 6 kg
- Varnostna razsvetljava
- Naprave za ODT
- Meja požarnega sektorja v objektu
- Požarna centrala
- Sirena
- Gl. ventili za plin-gl. plinska pož. pipa
- Avtomatski javljalnik
- Požarni sektor
- Požarna odpornost 30 min
- Požarna odpornost 60 min
- Vrata s požarno odp. 60 min in samozap.
- Vrata s požarno odp. 30 min in samozap.
- Ročno krmiljenje naprav za ODT
- Ročni gasilni aparat na CO2



Istroš STRNEC s.p., Grajski trg 78, 8280 Žulcembark
 Tel.: 0038540684300
 e-mail: info@usco.si
 www.facebook.com/USCOVZD; www.usco.si

Objekt:	Raycap d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi Pod hrasti 7, 1218 KOMENDA	Načrt sprejel:	
Projekt:	POŽARNI NAČRT		
Datum:	SEPTEMBER 2022		
PRITLIČJE	Situacija: Požarni načrt:	Risba št: PN02	Merilo: 0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m

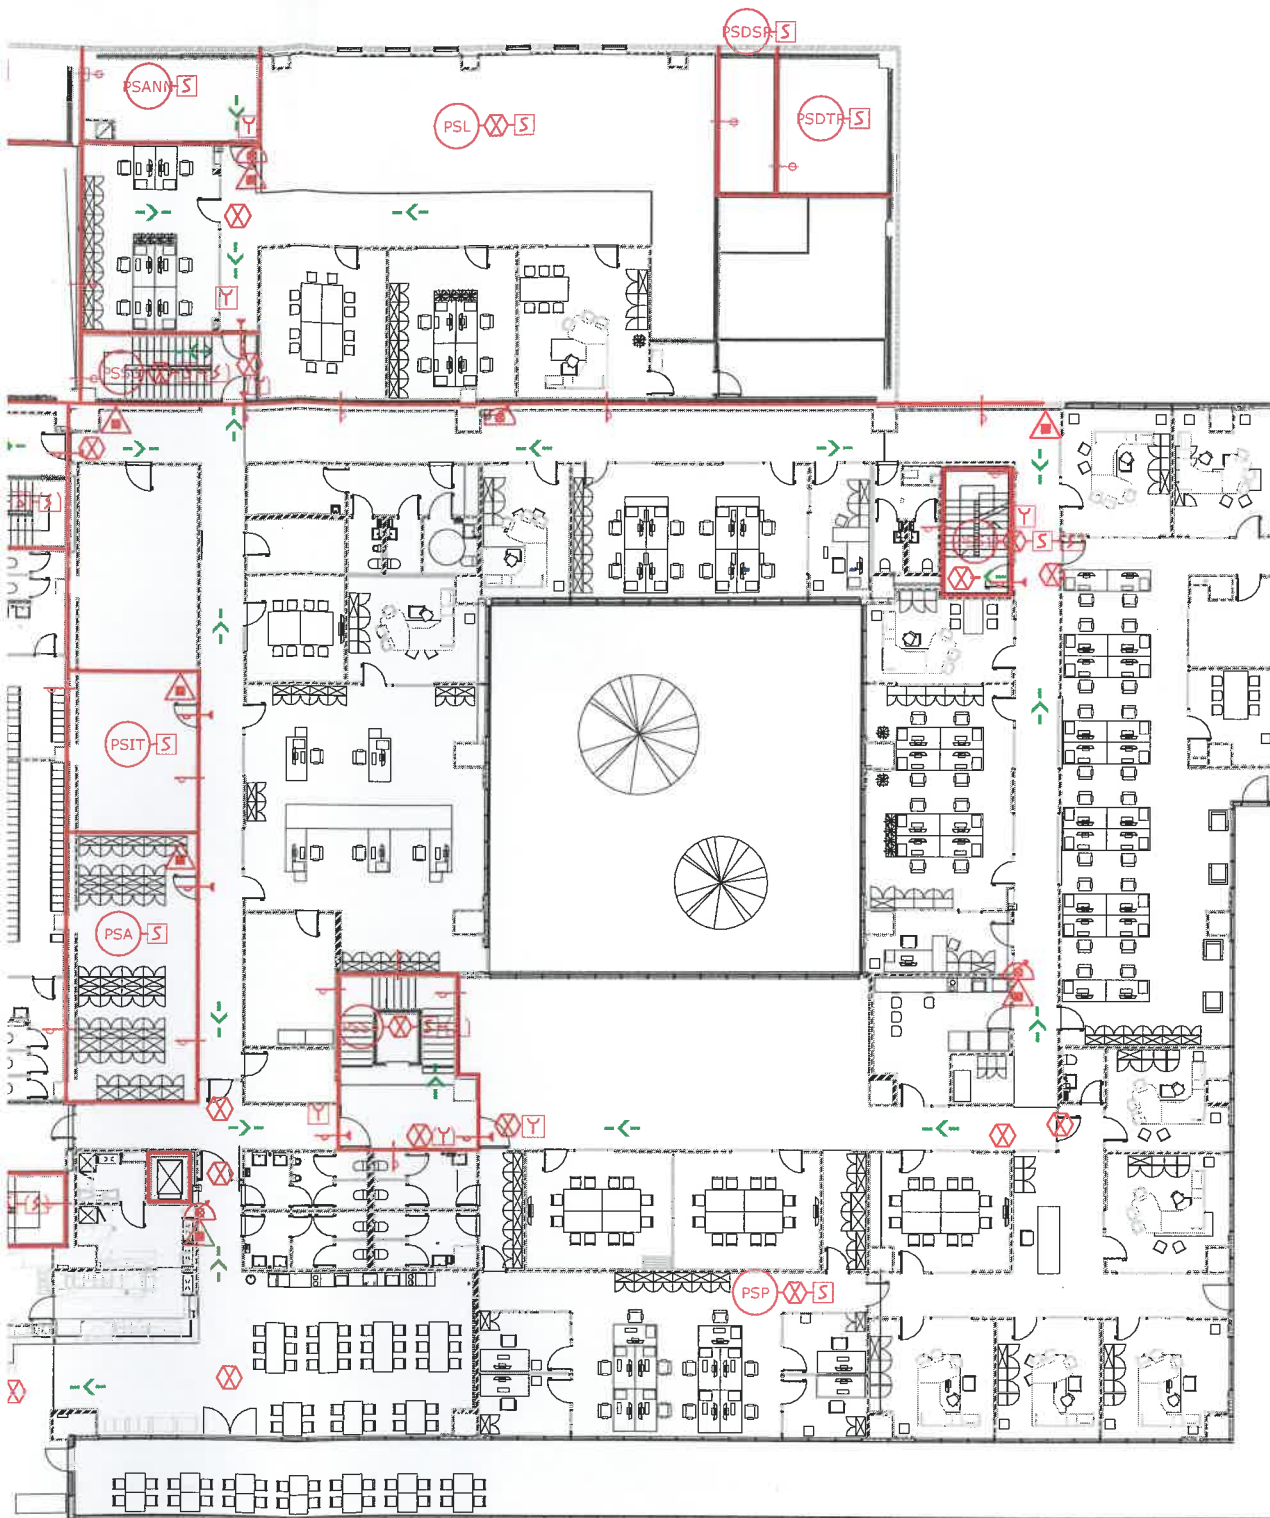

LEGENDA

- | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|
| | Ročni javjalnik | | Sirena |
| | Hidrant | | Gl. ventili za plin-gl. plinska pož. pipa |
| | Smer poti iz objekta | | Avtomatski javjalnik |
| | Izhod iz objekta | | Požarni sektor |
| | Ročni gasilni aparat na prah - 6 kg | | Požarna odpornost 30 min |
| | Varnostna razsvetljava | | Požarna odpornost 60 min |
| | Naprave za ODT | | Vrata s požarno odp. 60 min in samozap. |
| | Meja požarnega sektorja v objektu | | Vrata s požarno odp. 30 min in samozap. |
| | Požarna centrala | | Ročno krmiljenje naprav za ODT |




Uroš STRMEC s.p., Grajski trg 38, 8360 Žužemberk

Tel.: 0038640684300

e-mail: info@usco.si

www.facebook.com/USCOVZD; www.usco.si

Objekt:	Raycap d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi Pod hrasti 7, 1218 KOMENDA	Načrt sprejel:	
Projekt:	POŽARNI NAČRT		
Datum:	SEPTEMBER 2022		
1. NADSTROPJE	Situacija: Požarni načrt	Risba št: PN03	Merilo:

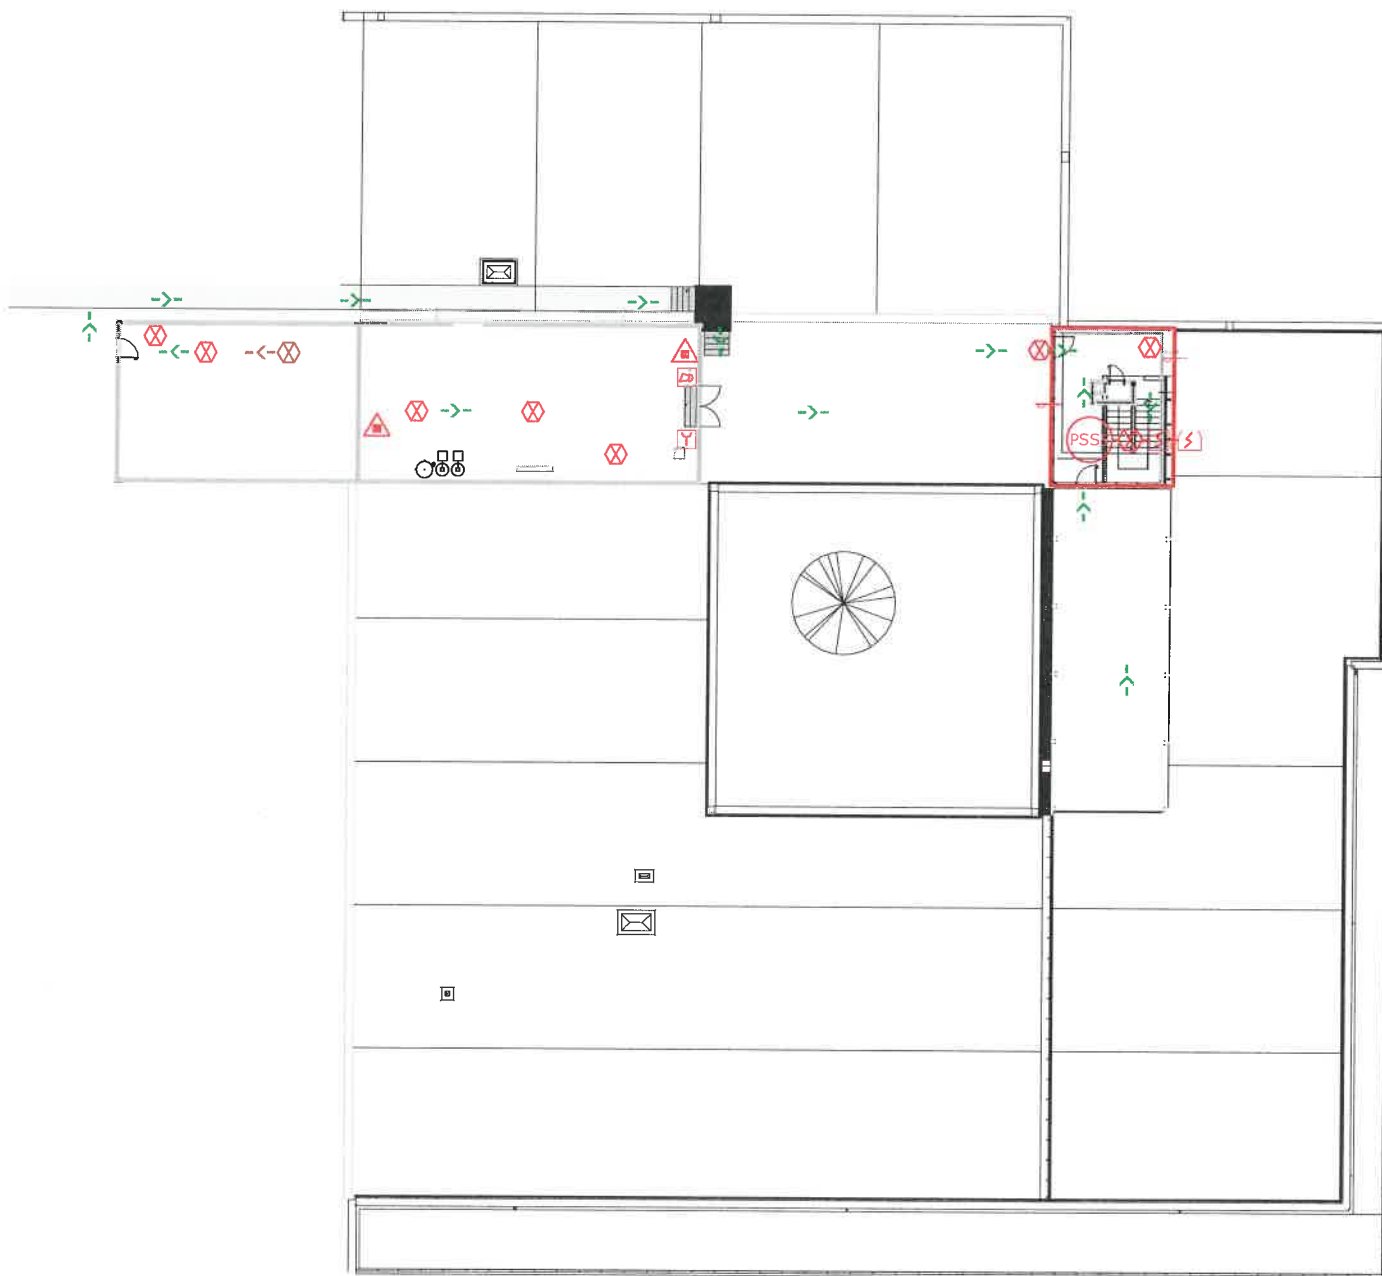

LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Ročni javljalik | Sirena |
| Hidrant | GI, ventil za plin-gl. plinska pož. pipa |
| Smer poti iz objekta | Avtomatski javljalik |
| Izhod iz objekta | Požarni sektor |
| Ročni gasilni aparat na prah - 6 kg | Požarna odpornost 30 min |
| Varnostna razsvetljava | Požarna odpornost 60 min |
| Naprave za ODT | Vrata s požarno odp. 60 min in samozap. |
| Meja požarnega sektorja v objektu | Vrata s požarno odp. 30 min in samozap. |
| Požarna centrala | Ročno krmiljenje naprav za ODT |



Uroš STRMEC s.p., Gralski trg 30, 8360 Žutemberk
 Tel.: 0038640684300
 e-mail: info@usco.si
 www.facebook.com/USCOVZD; www.usco.si

Objekt:	Raycap d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi Pod hrasti 7, 1218 KOMENDA	Načrt sprejel:
Projekt:	POŽARNI NAČRT	
Datum:	SEPTEMBER 2022	
2. NADSTROPJE	Situacija: Požarni načrt	Risba št: PN04
		Merilo: